


КОЛОДЕЦ КН 780/КН 780М УСТАНОВКА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

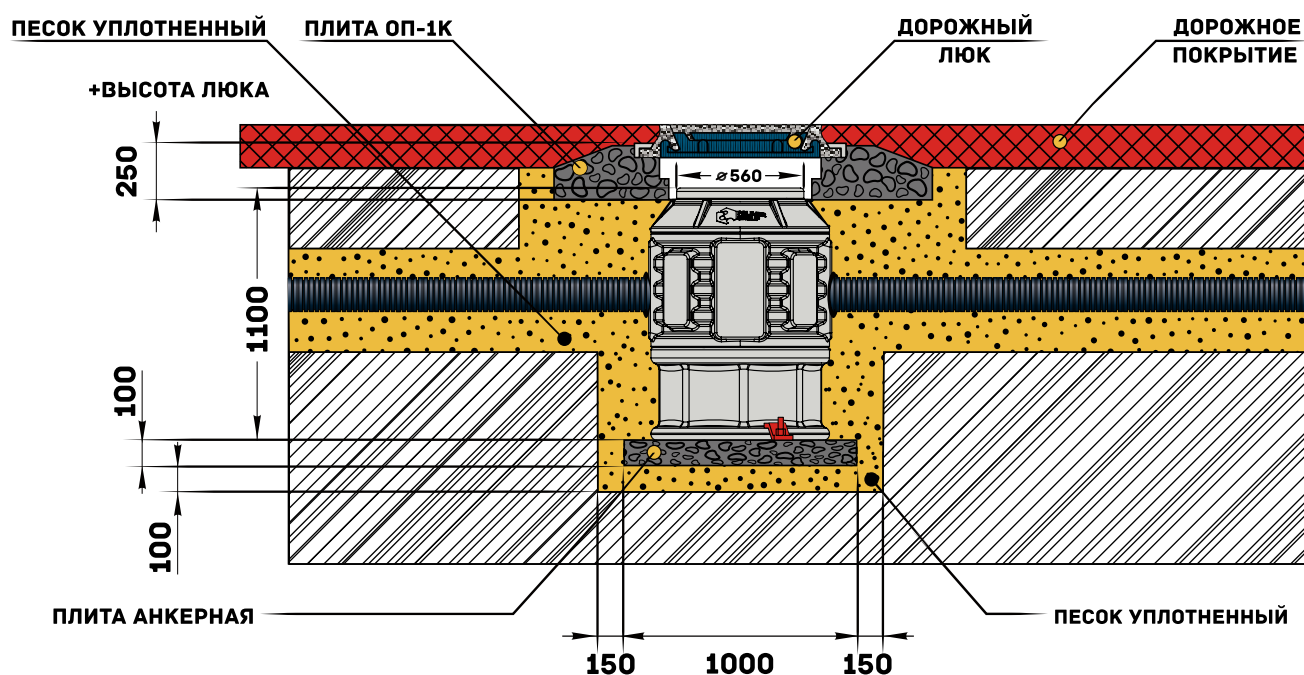

Установка кабельных колодцев серии КН 780/КН 780М на территории проезжей части выполняется с обязательным применением разгрузочных конструкций: железобетонной плиты серии ОП-1К (или аналога) и люка соответствующего класса нагрузки в соответствии с ГОСТ 3634-99.

При этом колодцы серий КН 780/КН 780М должны быть укомплектованы переходной муфтой КН 780 и крышкой диаметром 560 мм.

После установки колодца в проектное положение и монтажа всех вводов осуществляется послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой каждого слоя, толщина которого не должна превышать 250 мм.

! Якорение колодца КН 780/КН 780М

В случаях установки колодца в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание его всплытия, колодец необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью металлических скоб.

